



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области**

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67, тел. (816-2) 66-27-94,
http://www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail: gugo_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: gpn-org@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Маловишерскому и Окуловскому районам**

174352, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная, д.2 тел. (816-57) 23-680

г. Окуловка
(место составления акта)

"26" апреля 2019 г.

(дата составления акта)

15 ч 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
органа местного самоуправления**

№ 8

На основании: распоряжения № 8 от 25.03.2019 года заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новгородской области – заместителя главного государственного инспектора Маловишерского и Окуловского районов по пожарному надзору Крюкова Михаила Владимировича

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая выездная проверка Администрации Угловского городского поселения, расположенной по адресу: Новгородская область, Окуловский район, п. Угловка, ул. Центральная д.9 (населённые пункты в границах Угловского городского поселения)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Администрации Угловского городского поселения, юридический адрес: 174361, Новгородская область, Окуловский район, п. Угловка, ул. Центральная д.9; ИНН 5311007505

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Дата и время проведения проверки:

с 10 ч 00 мин 01.04.2019 г. по 15 ч 00 мин 26.04.2019 г. Продолжительность 20 рабочих дней

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: Глава Администрации Угловского городского поселения Стекольников Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

в 10 ч 00 мин 01.04.2019 г.

✓


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не требуется

(указываются реквизиты решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки в случаях, предусмотренных законодательством)

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новгородской области – заместитель главного государственного инспектора Маловишерского и Окуловского районов по пожарному надзору Крюков Михаил Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

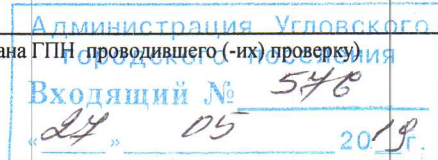

Лицо(а), привлеченное(ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Глава Администрации Угловского городского поселения Стекольников Александр Владимирович; Заместитель главы Администрации Угловского городского поселения Звонарева Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы Администрации Угловского городского поселения;
- проведено обследование объектов защиты, расположенных по адресу: населённые пункты в границах Угловского городского поселения;
- проведение опроса и получение объяснений от руководителя, иных должностных лиц и работников проверяемого органа местного самоуправления.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

В ходе проведения проверки установлено, что в отношении Администрации Угловского городского поселения имеется действующее предписание органа ГПН от 16.07.2018 г. №37/1/1.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Допущено устройство свалки горючих отходов: 1) в п. Угловка ул. 2-я Восточная, напротив д.11; 2) в п. Угловка ул. Победы, у д.36; 3) в п. Угловка ул. Коммунаров в овраге за гаражами; 4) в п. Угловка ул. Свободы овраги вдоль дороги (напротив дома по ул. Революции, д.16); 5) в д. Сменово, д. Лунино, д. Жидобужи.	п. 19, 77 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 6, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Администрация Угловского городского поселения
2.	У пожарных гидрантов, а также по направлению движения к ним отсутствуют соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной реакции), на них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоемного источника, у мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026 в п. Угловка по адресу: 1) ул. Центральная, д.13;	п. 75, 80 Правил противопожарного режима в РФ; ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69 –ФЗ «О пожарной безопасности», п.2 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п.8.6, п.9.9 прим.3 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»; п. 9.28 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение.	Администрация Угловского городского поселения

	2) ул. Центральная д.11; 3) ул. Центральная, д.2; 4) ул. Советская, д. 8; 5) ул. Советская, д.17; 6) ул. Высоцкого, д.5; 7) ул. Высоцкого, д.12.	Наружные сети и сооружения»; ГОСТ Р 12.4.026.	
3.	Не обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения – пожарных водоемов (требуется очистка) в п. Угловка: 1) ул. Победы, участок 21А; 2) ул. Коммунаров, участок 23А.	п. 55, 80 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 6, 62, 63, 68 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4.2, 8.6, 9.4, 9.9 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», п. 9.28 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».	Администрация Угловского городского поселения
4.	Не предусмотрены (требуют ремонта) подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12м к водоемам, из которых производится забор воды для целей пожаротушения для установки пожарных автомобилей в любое время года в п. Угловка по адресу: 1) ул. Советская, участок 2Б.	п. 55, 75, 80 Правил противопожарного режима в РФ; ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 6,62,63,68 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 8.6, п. 9.4, п. 2 примечания к п. 9.9 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»; п. 4 приложения 1 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; п. 9.28 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	Администрация Угловского городского поселения
5.	В д. Озерки имеющиеся пожарные водоёмы не соответствуют необходимому количеству водоисточников, размещённых из условия радиуса обслуживания (200 м) ими зданий, а именно отсутствует наружное противопожарное водоснабжение в западной части населенного пункта.	п. 16, 55, 80 Правил противопожарного режима в РФ; ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69 –ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 6,62,63 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п.п. 4.1,9.8, 9.9, 9.10, 9.11	Администрация Угловского городского поселения


		СП8.13130.2009, п.п. 2.11, 9.27 – 9.30 СНиП 2.04.02.84.	
--	--	--	--

Ответственность за совершение нарушений возлагается на Администрацию Угловского городского поселения.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Отметка о применении технических средств: _____

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 8/1/1 от 26.04.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Заместитель начальника отдела НД и ПР
по Маловишерскому и Окуловскому районам
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Новгородской области
Крюков Михаил Владимирович


"26" апреля 2019 г.

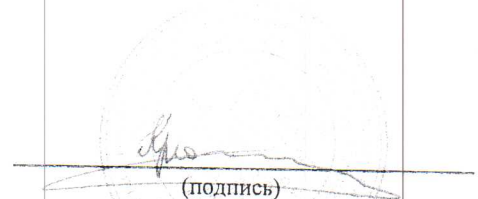

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Глава Администрации
Угловского городского поселения
Стекольников Александр Владимирович

" " _____ 20 ____ г.

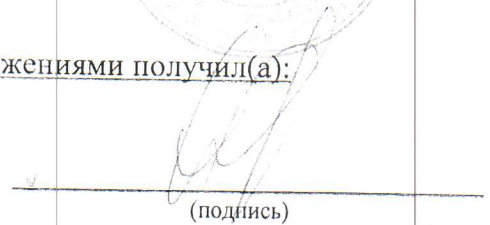

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись сотрудника органа ГПН, проводившего проверку)